



2006000586R



No. L0690



002)建材质监认字(16)号



正本

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No): 200741864

受检单位: 上海罗巴鲁富锌涂料有限公司

Applicant

样品名称: 冷镀锌涂料

Sample Description

检验类别: 委托检验

Test Type

国家建筑材料测试中心

National Research Center of Testing Techniques for Building Materials

测试检验章





2006000586P



No. L0690

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)


检验报告

(Test Report)

正本

中心编号: 200741864

第 1 页共 2 页

样品名称	冷镀锌涂料	检验类别	委托检验
受检单位	上海罗巴鲁富锌涂料有限公司	商 标	ROVAL
生产单位	上海罗巴鲁富锌涂料有限公司	样品状况	液态, 符合检测要求
生产日期	-----	样品数量	1kg
收样日期	2007 年 10 月 15 日	产品批号	2R25F7A
检验依据	HG/T 3668 - 2000 富锌底漆		
检验项目	1000h 盐雾性能		
检验结论	<p>检验结果见下页。</p> <p>签发日期: 2008 年 01 月 02 日 (测试检验章)</p> 		
附注:			

批 准:

审 核:

主 检:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院南楼

电话: 65728538

邮编: 100024

国家建筑材料测试中心

(National Research Center of Testing Techniques for Building Materials)

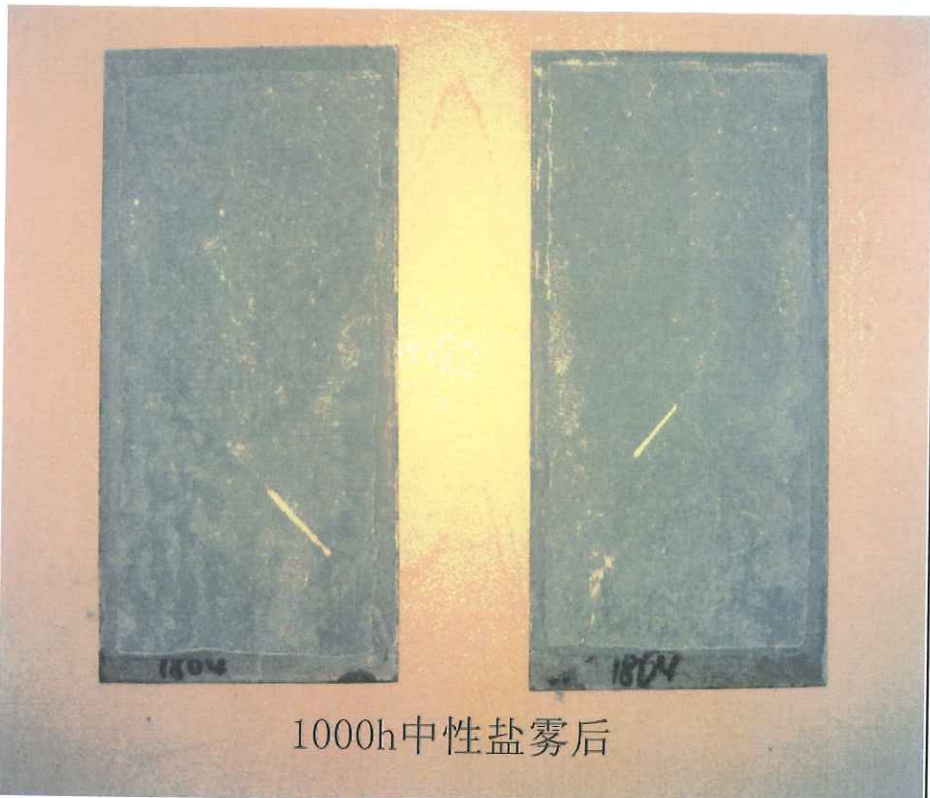
检验报告

(Test Report)

正本

中心编号: 200741864

第 2 页共 2 页

序号	检验项目	检验值
1.	1000h 中性盐雾	无起泡、锈蚀、剥落
	附图	 <p>1000h中性盐雾后</p>
<p>备注:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 样板底材: A3 喷砂钢板2. 涂层平均厚度: 80 μm3. 试板养护时间: 14d4. 稀释剂加入量: 二甲苯 4% (质量比)		

审核: 齐玲

主检: 柳霞

说 明

1. 本报告无中心“测试检验章”和骑缝章无效。
2. 本报告无主检、审核、批准签字无效。
3. 本报告涂改、部分复印无效。
4. 对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期恕不受理。
5. 委托检验仅对来样负责。

本中心联系方式：

地 址：北京市朝阳区管庄中国建材院南楼

邮 编：100024

电 话：(010) 65728538 51167681

传 真：(010) 65715991

网 址：www.cbmtc.com

www.chinabmnet.com

电子信箱：cbmtc@cbmtc.com

